


Conexión de datos entre el Módulo de Entradas y el Módulo de Salidas con el Módulo de Control. Cada Módulo de Entradas de 24Vc.c. (81500-39) y cada Módulo de Salidas de 24Vc.c. (81550-39) están conectados al Módulo de Control (81010-39) con un cable 2x2x0,6 mm² o similar, como puede verse en el diagrama. Para conocer los datos técnicos del cable nos remitimos al cap. 8.1 del Manual Técnico de Instalación.

Importante: Para evitar lazos (circuitos cerrados) en el acoplamiento de datos, el cable menos (0Vc.c.) del par trenzado de la línea de datos no debe ser conectado en circuito.

Los colores recomendados para el cable 2x2x0,6 mm² son:

Par 1: negro/azul	Azul Negro	línea de datos 0 Vc.c.
Par 2: negro/naranja	Naranja Negro	+ 24 Vc.c. 0 Vc.c.

Esquema de instalación

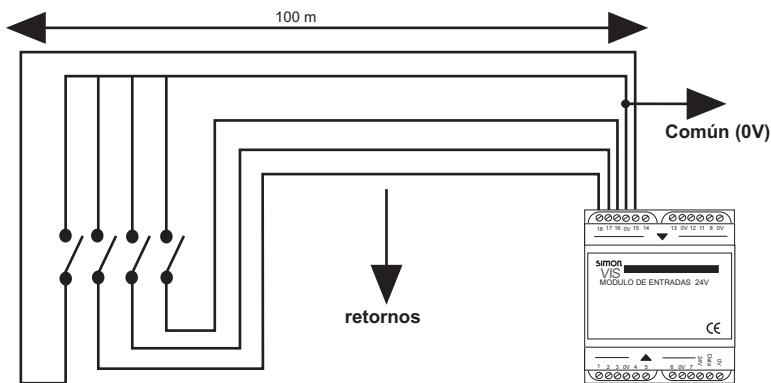

La máxima longitud de cable desde pulsador (75553-39) a Módulo de Entradas a 24Vc.c. (81500-39) utilizando cable de 0,6 mm² es 100m.